


Электрическая схема подключения электрокаменки W20, 9 кВт при трехфазной системе питания

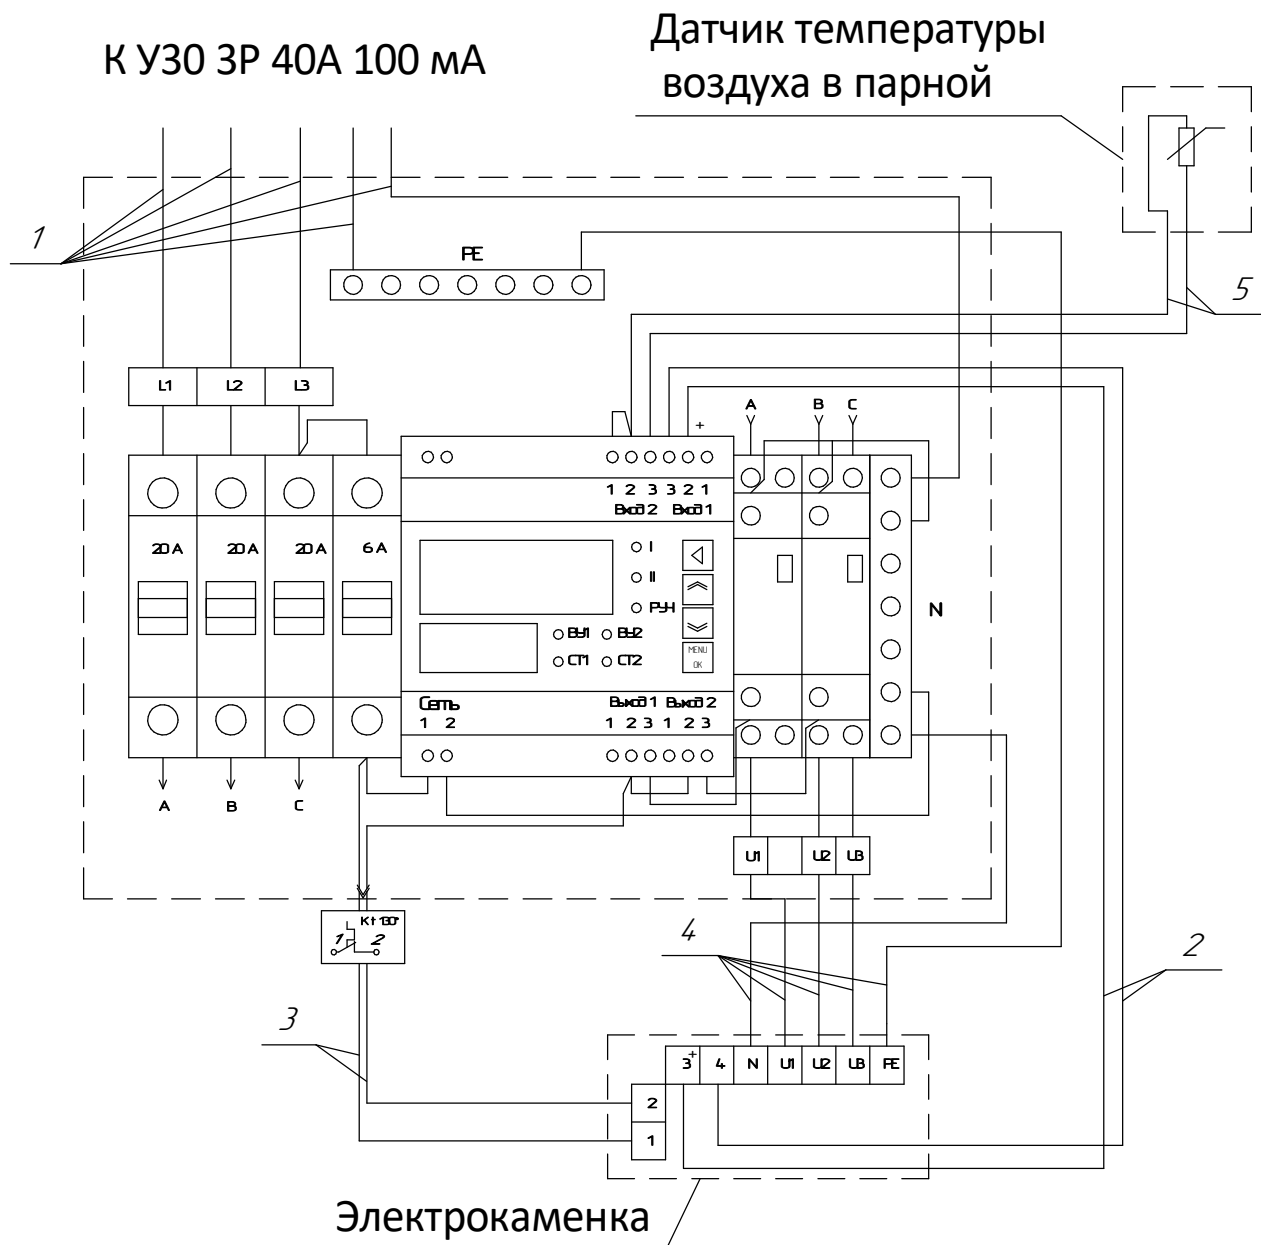

1. Кабель с медными жилами сечением 5x2,5 мм².
2. Кабель компенсационный тип К (хромель/алюмель) 2x0,5мм², изоляция – стеклоткань (входит в комплект поставки).
3. Провод термостойкий сечением 1,5 мм², например, РКГМ 1,5-660.
4. Провод термостойкий сечением 2,5 мм², например, РКГМ 2,5-660.
5. Кабель датчика температуры воздуха (входит в комплект поставки).