


## Электрическая схема подключения электрокаменки L8, 3.5кВт при однофазной системе питания

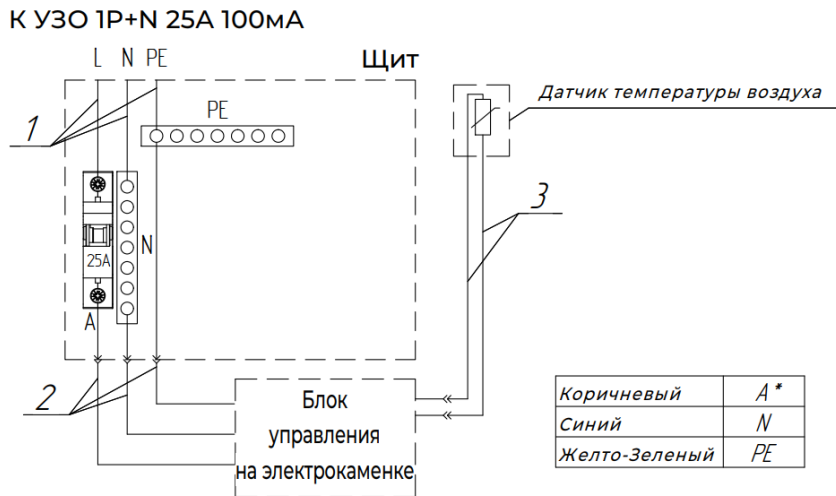

1. Кабель с медными жилами сечением 3х6 мм<sup>2</sup>.
2. Кабель ПРКС 3х2.5 мм<sup>2</sup> (входит в комплект поставки).
3. Кабель датчика температуры воздуха (входит в комплект поставки)

\* Линия А возможны изменения цвета провода