


## Электрическая схема подключения электрокаменки L18, 8.5 кВт при трехфазной системе питания

К УЗО 3Р+N 25А 100мА

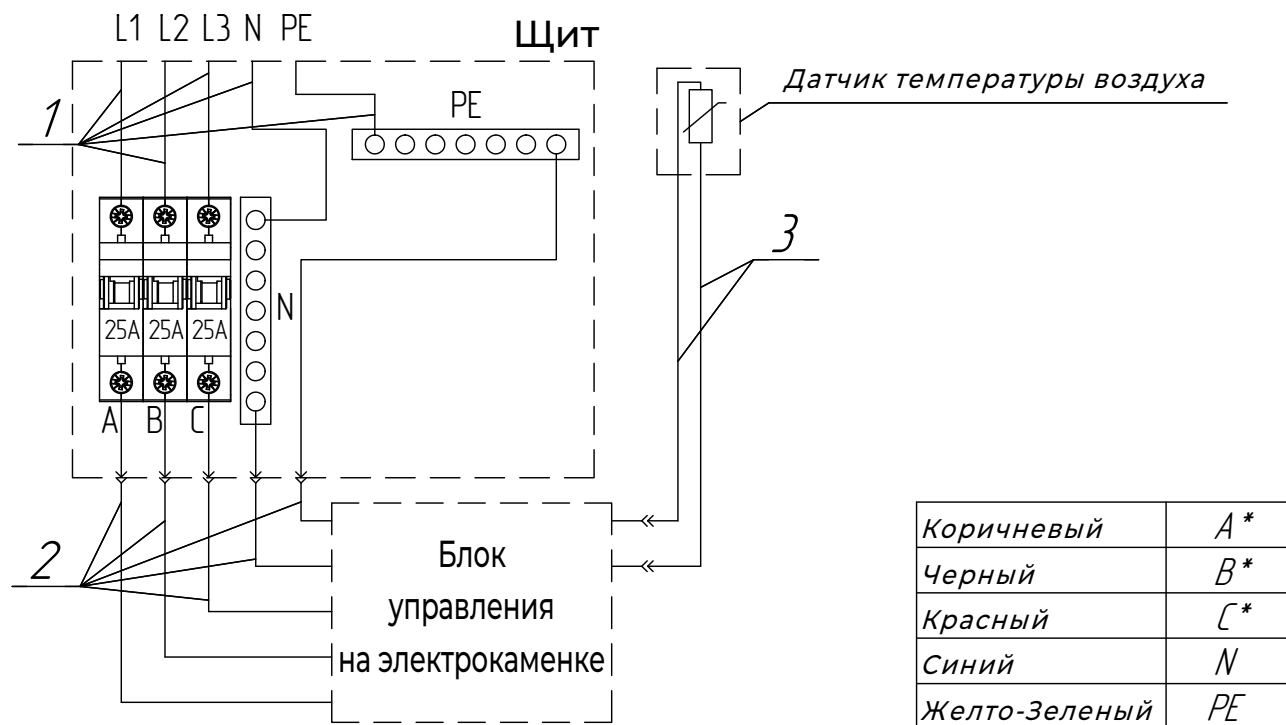

1. Кабель с медными жилами сечением 5x2,5 мм<sup>2</sup>
2. Кабель ПРКС 5x2,5 мм<sup>2</sup> (входит в комплект поставки)
3. Кабель датчика температуры воздуха (входит в комплект поставки)