


## Электрическая схема подключения электрокаменки L12, 5.5 кВт при однофазной системе питания

К УЗО 1P+N 32A 100мА

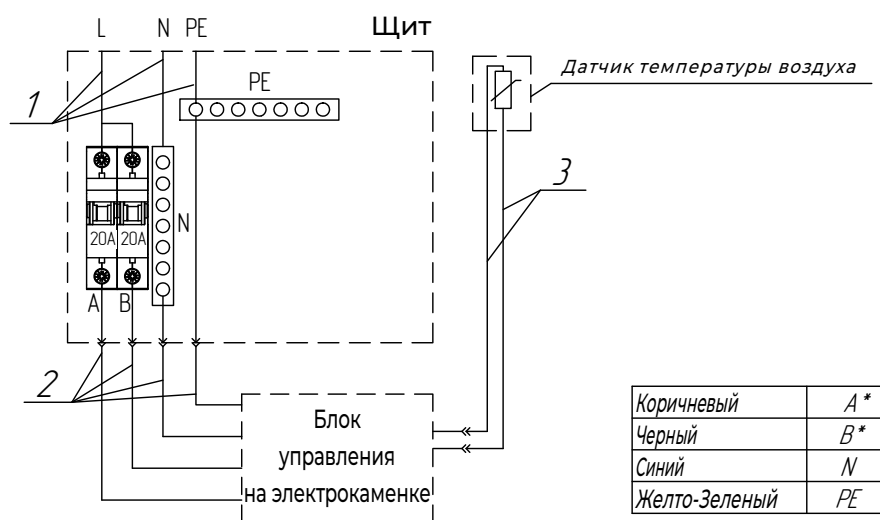

1. Кабель с медными жилами сечением 3x4 мм<sup>2</sup>
2. Кабель ПРКС 4x2,5 мм<sup>2</sup> (входит в комплект поставки)
3. Кабель датчика температуры воздуха (входит в комплект поставки)

\* Линия А, В возможны изменения цвета провода