


Электрическая схема подключения электрокаменки L18, 8.5 кВт при однофазной системе питания

К УЗО 1P+N 50A 100мА

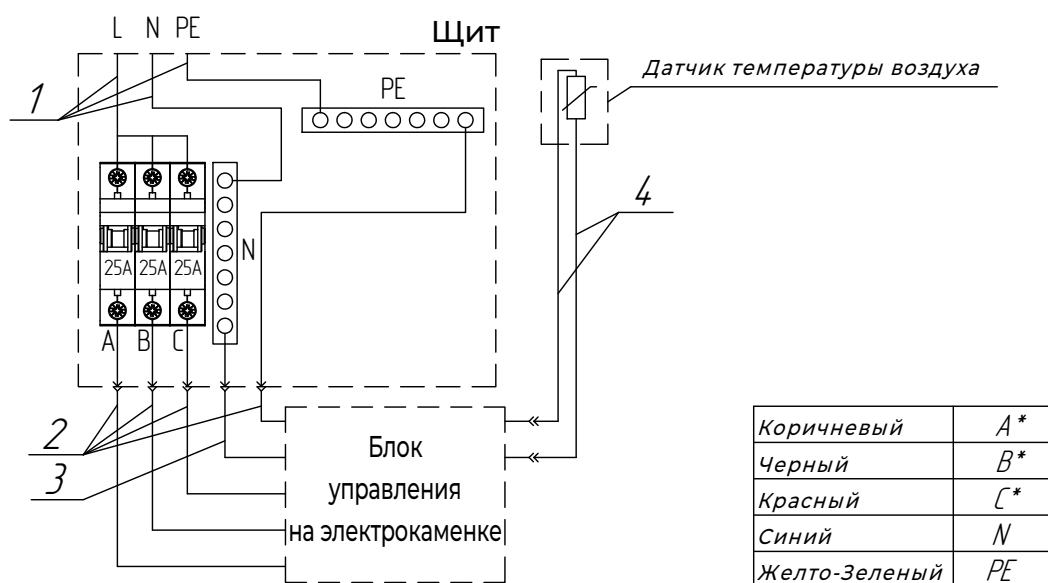

1**. Кабель с медными жилами сечением 3x6 мм²

2. Кабель ПРКС 4x2,5 мм² (в комплект поставки входит ПРКС 5x2,5 мм²)

3***. Провод ПРКС 1x6 мм²

4. Кабель датчика температуры воздуха (входит в комплект поставки)

* Линия А, В, С возможны изменения цвета провода

** В случае, если провода не утоплены в стену. Если провода скрыты в стене, то рекомендуется использовать кабель сечением 3*10мм².

*** Конец провода обжать наконечником ТМЛ и подключить к контакту, отмеченной красной точкой. Провод, обозначенный стрелкой, заменить на провод сечением 4мм², концы обжать и подключить к контактам, как показано на рисунке.