


Электрическая схема подключения электрокаменки L12, 5.5 кВт при трехфазной системе питания

К УЗО 3P+N 25A 100мА

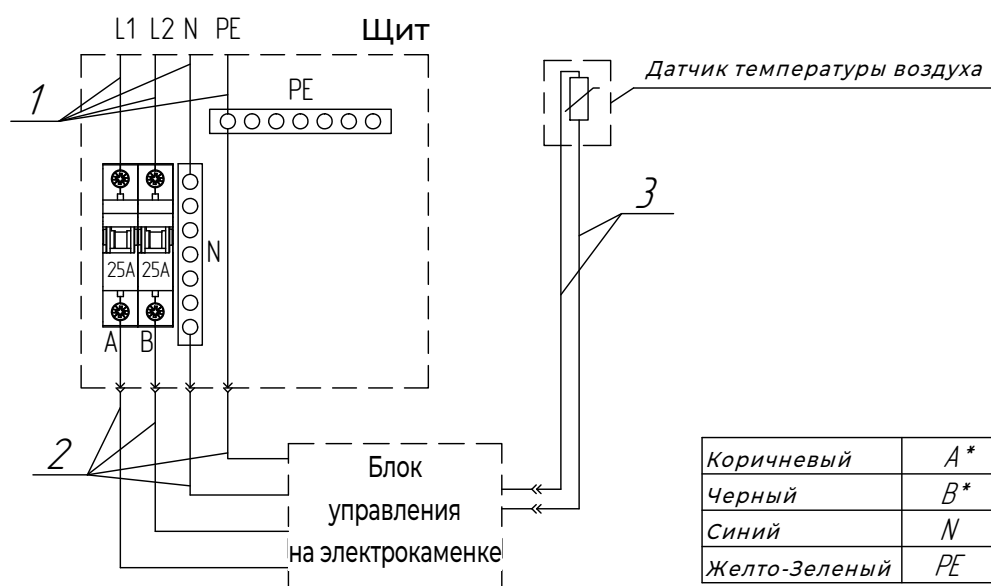

1. Кабель с медными жилами сечением 4x2,5 мм²
2. Кабель ПРКС 4x2,5 мм² (входит в комплект поставки)
3. Кабель датчика температуры воздуха (входит в комплект поставки)

* Линия A, B возможны изменения цвета провода