


Электрическая схема подключения электрокаменки L8, 3.5 кВт при однофазной системе питания

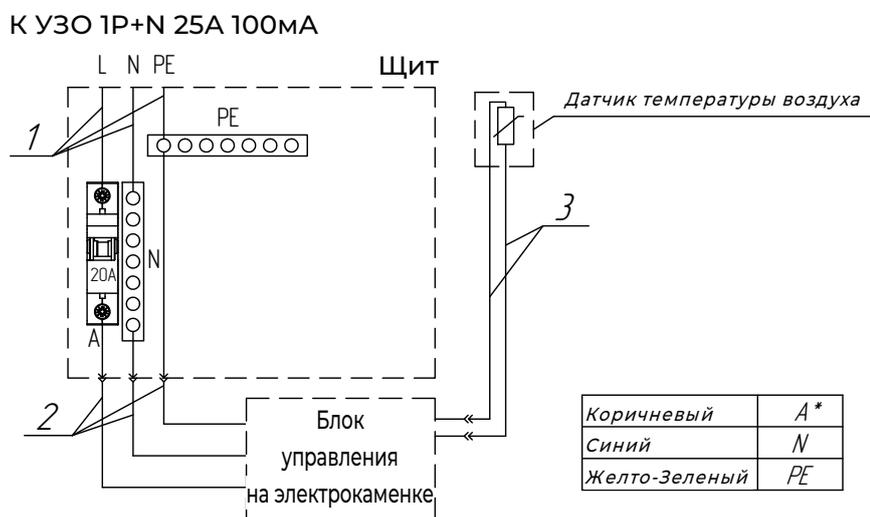

1. Кабель с медными жилами сечением 3x2,5 мм²
2. Кабель ПРКС 3x2,5 мм² (входит в комплект поставки)
3. Кабель датчика температуры воздуха (входит в комплект поставки)

* Линия A возможны изменения цвета провода