


Электрическая схема подключения электрокаменки L12, 5.5 кВт при однофазной системе питания

К УЗО 1P+N 32A 30мА

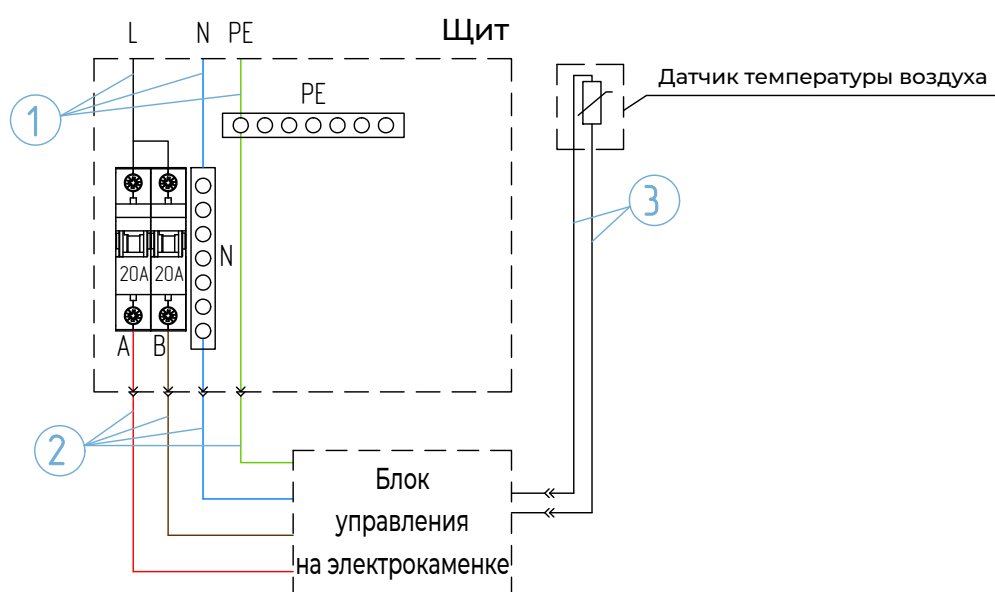

Для подключения к общей сети потребуются следующие автоматы и УЗО:

- Выключатель автомат. 2P 20A (не в комплекте);
- УЗО 1P + N 32A 30мА (не в комплекте).

В данной схеме используются:

- ① Кабель с медными жилами сечением 3x4 мм²
- ② Кабель ПРКС 4x2.5 мм² (входит в комплект поставки)
- ③ Кабель датчика температуры воздуха (входит в комплект поставки)

ВНИМАНИЕ! При подключении не меняйте порядок расположения контактов, указанных на схеме.

Не путайте фазы U1 и U2!

Для удобства подключения, эксплуатации и обслуживания рекомендуется сделать термостойкую маркировку на проводах.