


Электрическая схема подключения электрокаменки L8, 3.5 кВт при однофазной системе питания

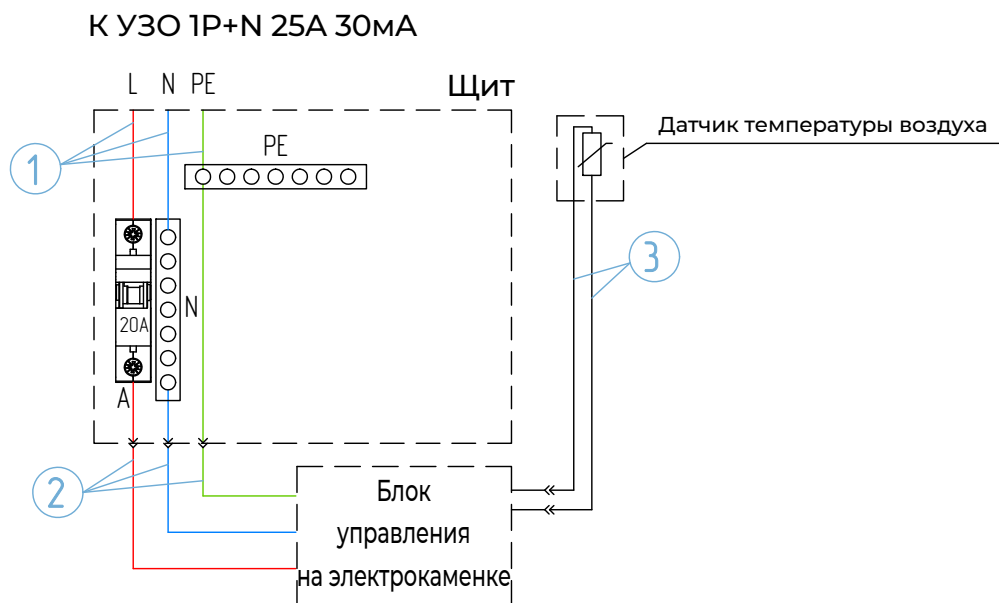

Для подключения к общей сети потребуются следующие автоматы и УЗО:

- Выключатель автомат. 1P 20A (не в комплекте);
- УЗО 1P + N 25A 30мА (не в комплекте).

В данной схеме используются:

- ① Кабель с медными жилами сечением 3x2.5 мм²
- ② Кабель ПРКС 3x2.5 мм² (входит в комплект поставки)
- ③ Кабель датчика температуры воздуха (входит в комплект поставки)

ВНИМАНИЕ! При подключении не меняйте порядок расположения контактов, указанных на схеме. Для удобства подключения, эксплуатации и обслуживания рекомендуется сделать термостойкую маркировку на проводах.